


**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
 на изготовление УПМ (устройства перегрузочного мобильного)

Изготовитель: Белкранснаб (Республика Беларусь), СВПК (Российская Федерация)

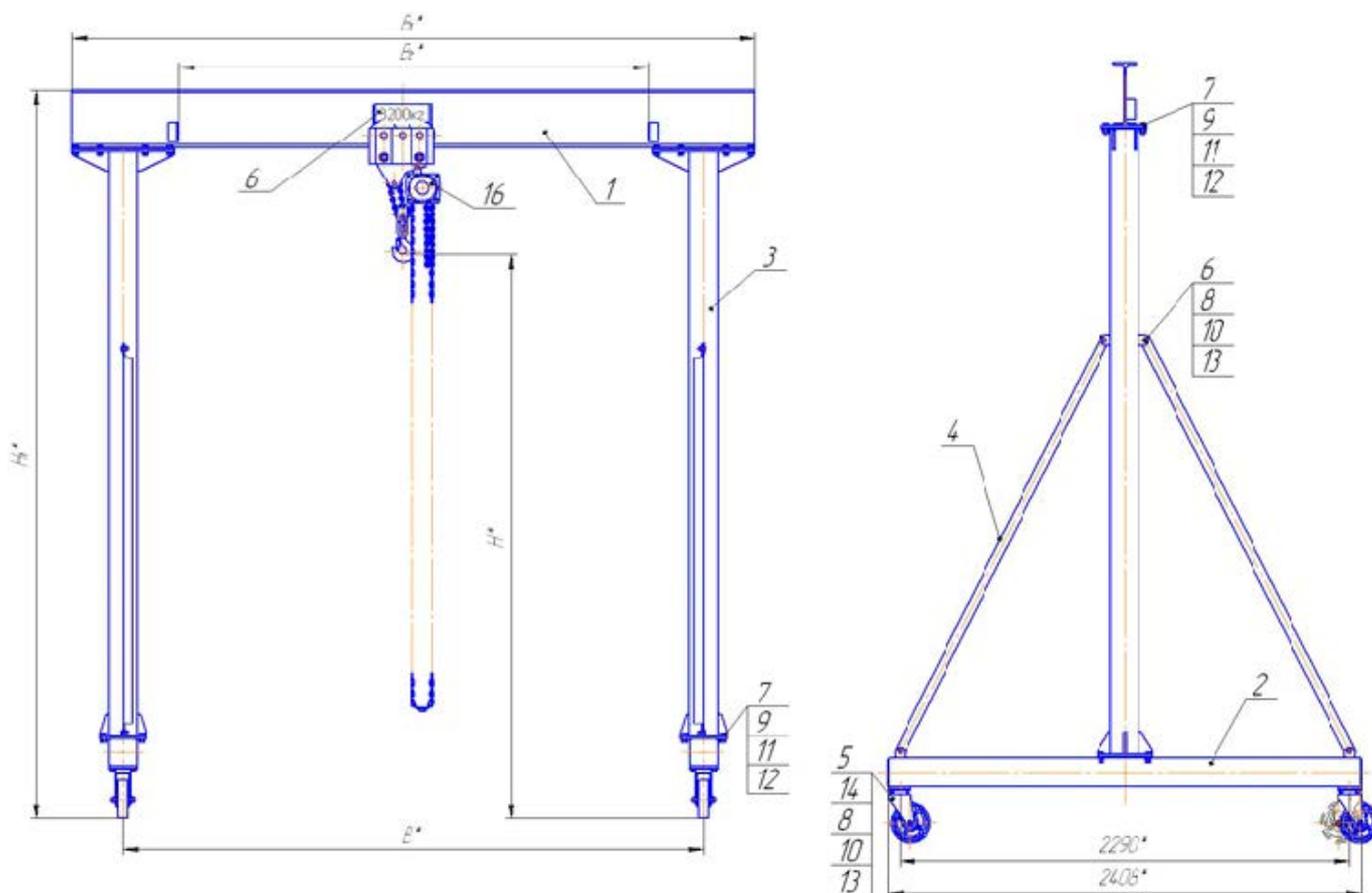

\* Рабочим органом устройства является – ТРШБп-2,0

**Технические характеристики**

№ п/п	Параметры	Обозн. в чертеже	Ед. изм.	Данные изготавливаемого УПМ
1	Название заявки			
2	Количество		шт	
3	Грузоподъемность		т	
4	Высота подъема	Н	м	



ООО «БЕЛКРАНСНАБ»  
220125, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Уручская, 23А-413  
Т./ф. (+375 17) 265-67-62, 266-52-34  
belkransnab@mail.ru www.b-k-s.by

УНП 191197981 ОКПО 378602005000  
Р/с BY81UNBS30120063670030010933  
В ЗАО «БСБ Банк» РКЦ №10  
г. Минск, Логойский тракт, д. 15, к. 4  
BIC UNBSBY2X

№ п/п	Параметры	Обозн. в чертеже	Ед. изм.	Данные изготавливаемого УПМ
5	Макс. горизонтальное перемещение	B2	мм	
6	Высота крана	H1	мм	
7	Ширина пролета	B	мм	
8	Длина крана	B1	мм	
9	Номер профиля балки (двутавр)	ГОСТ 8239	№	
10	Масса крана без тали		кг	
11	Колеса полноповоротные			<input type="checkbox"/> С тормозом – <u>2</u> , без тормоза – <u>2</u> <input type="checkbox"/> Иное:
12	ЛКП Пентал-Амор			<input type="checkbox"/> RAL ЛКП 2004 <input type="checkbox"/> Иное:
13	Климатическое исполнение			<input type="checkbox"/> У1 (на открытом воздухе) <input type="checkbox"/> У2 (под навесом) <input type="checkbox"/> У3 (в помещении)
14	Температура эксплуатации			<input type="checkbox"/> от -10°C до +40°C <input type="checkbox"/> от -40°C до +40°C <input type="checkbox"/> от -20°C до +40°C <input type="checkbox"/> Иное:

#### Иные требования и контактные данные

№ п/п	Параметры	Данные
1	Необходимость доставки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
2	Адрес доставки	
3	Необходимость монтажа	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
4	Наименование Вашей организации	
5	ФИО и должность заполнившего опросный лист	
6	Телефон/факс	
7	Email	